



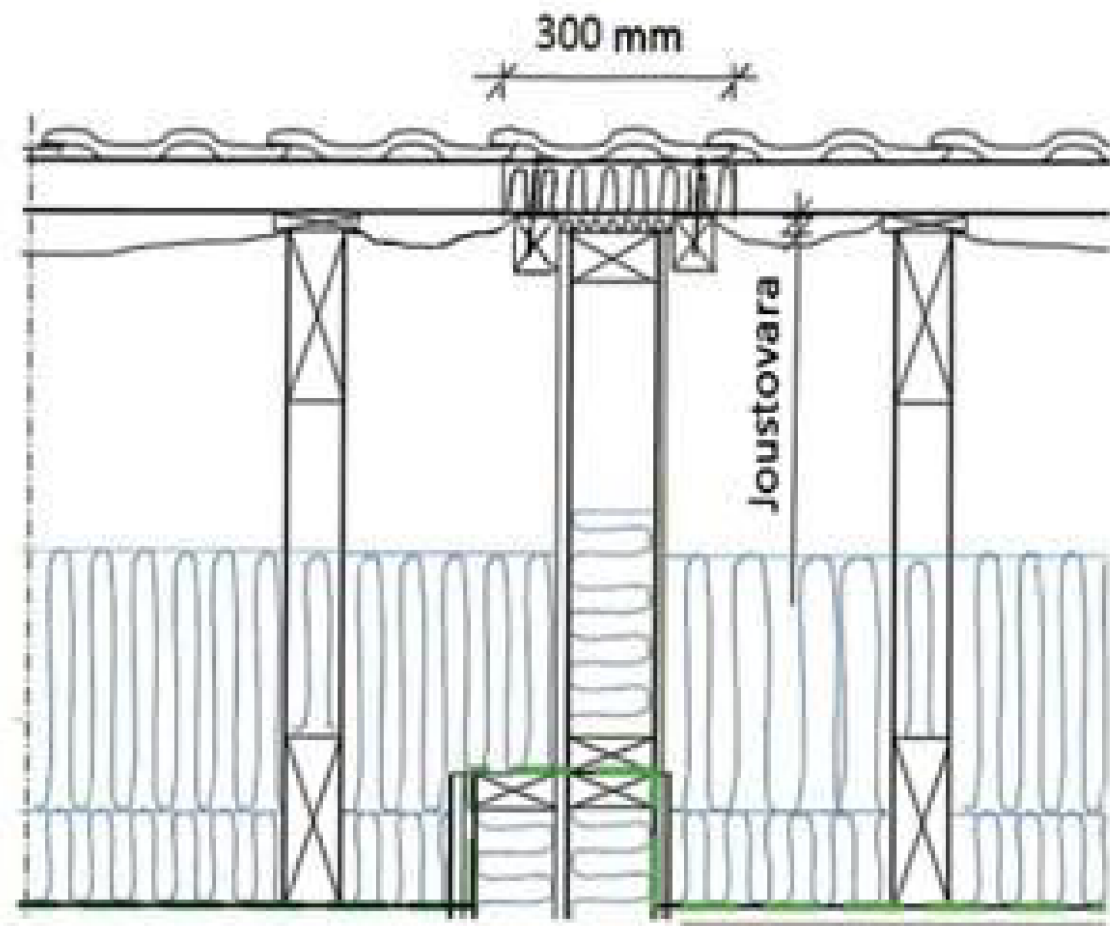

Palokatko EI30 rakenteena
 70mm molemmin puolin osastoivaa väliseinää
 vesikatteeseen saakka.
 Osastoiva seinä ulottuu vesikatteeseen saakka,
 ruoteiden välit täytettävä palovillalla 300mm leveydeltä.
 Osastointi alapuolisen osastoivan rakenteen jatkeena,
 välissä palovilla.
 Puurunko 66mm, kipsilevyt molemmin puolin,
 Paroc Sonus 66mm kivivilla, saumaus palokatkomassalla.
 Räystäällä osastointi 800mm molemmin puolin.

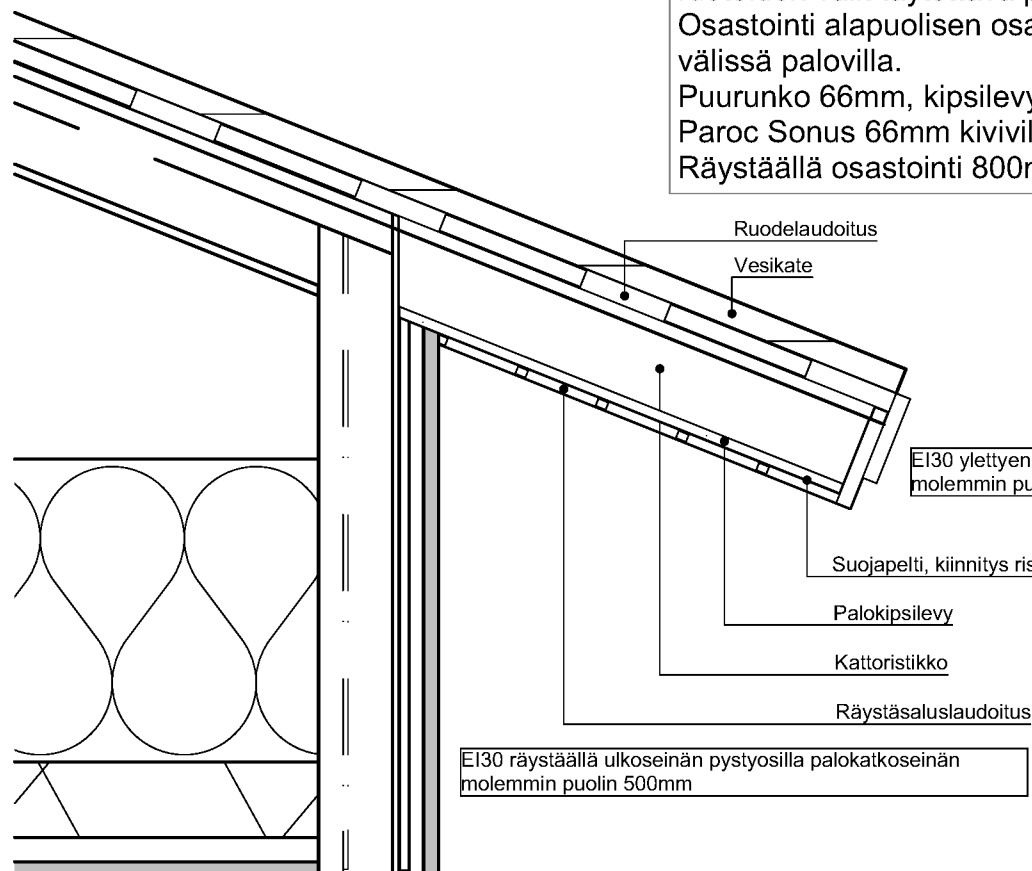

Muutos 15.1.2026:
 Vesikate saneeraus

Kaupunginosa/Kylä 537	Kortteli/Tila 6	Tontti/Rnro 30	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennustunnus			
Rakennustoimenpide Vesikattosaneeraus		Piirustustyyppi Pääpiirustus	Juokseva nro
Rakennuskohde As Oy Ristiinanjousi Kristiinantie 26, Ahotie 12 52300 Ristiina		Piirustuksen sisältö Leikkaus	Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero		Työnumero	Piirustuksen tunnus
		#Prnr	A.01.5
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys		Suunnittelualue	Tiedosto
		AR	kattoyksikkö-ristiinanjousi.pln