

Lähetetty: Helena Kumpula <helena.kumpula@sssoy.fi>
Lähetetty: torstai 18. syyskuuta 2025 12:09
Vastaanottaja: Valjakka Sari
Aihe: VS: Sähkölinja Hirviniemi Nykälä- Tilat Saraviita ja Teerelä


Hei!

Kulttuuriperintökartan mukaan tämä peltoalue ei kuulu enää siihen alueeseen, jossa lintupallot oli kielletty. Palloja voidaan tarvittaessa lisätä sähkölinjaan.

ELY:ltä oli aikaisemmin saatu lupa siihen, että pylvääit saisi asentaa tiealueen ulkopuolelle, mutta rajan välittömään läheisyyteen, tavallista sijoituspaikkaa lähemmäksi. Tie-alue on n 1-2 päässä ojan tai tieluiskan ulkosyrjästä, ellei toisin ole tietoimituksessa määritetty. Tiealueeseen kuuluu tie, ojat, luiskat ja muut tiehen liittyvät rakenteet. Tien suoja-alue on tiealueen ulkopuolella oleva vyöhyke, jonka maanomistaja omistaa. Suoja-alueelle ei ole lupaa pystyttää rakennelmaa tai rakennusta ilman tienpitäjän suostumusta. ELY:ltä on saatu lupa rakentaa tuohon suoja-alueelle sähkölinjaa.

Muistelisin, että tässä tapauksessa on kuitenkin pylvääit viety kauemmaksi pellolle, jotta viljely helpottuisi.

Löysin Tuovisen Arton 12.6.2025 kirjoittaman JSE:n lausuman, jossa lukee: ”Vaihtoehdossa 1 pylvääit sijaitsevat metsäalueilla 1-2 metrin päästä tiealueen rajasta. Peltoalueilla, tiealueen raja on viljeltyjen peltojen puolella noin 2-3 metriä. Pylvääit on suunniteltu sijoitettavaksi noin 10 metrin päähän pellon reunasta. Tiealueen rajasta mitattuna pylvääit olisivat noin 7-8 metrin päässä pellon puolella. ELY-keskus hyväksyy normaalisti pylvääiden sijoittamisen 1-2 metrin päähän tiealueen rajasta. Tässä tapauksessa ELY-keskus hyväksyy pylvääiden sijoittamisen tiealueen rajan välittömään läheisyyteen. Välittömällä läheisyydellä tarkoitetaan sitä, että pylvääit sijaitsisivat 0,2 - 0,5 metriä tiealueen rajasta.”

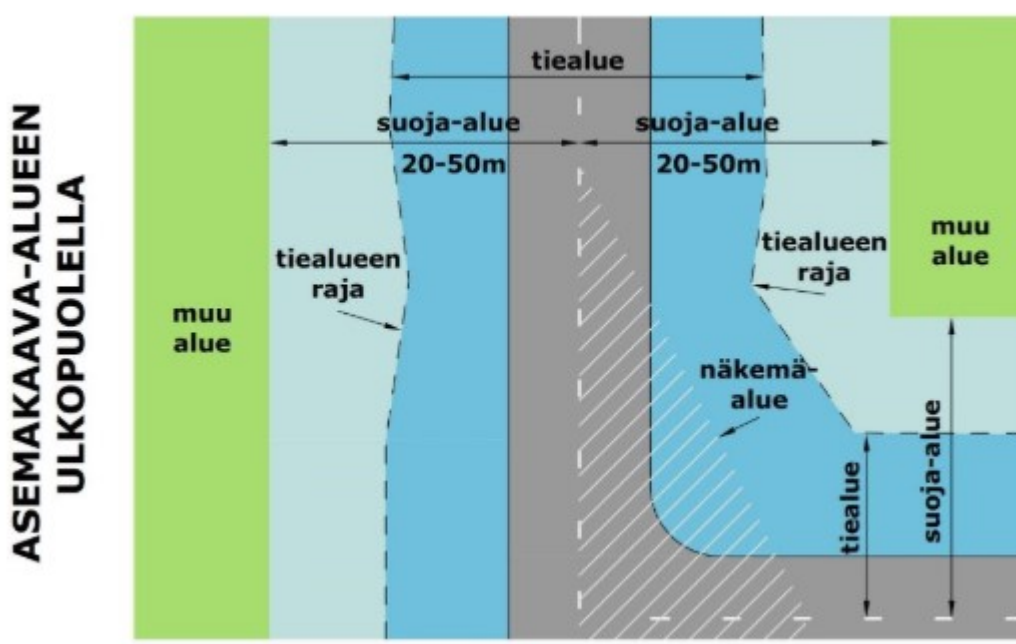

terveisin

Helena Kumpula
Maankäyttöpäällikkö
+358 10 210 4376
helena.kumpula@sssoy.fi

Järvi-Suomen Energia Oy

Prikaatinkatu 3 D
50100 Mikkeli



jseoy.fi

Lähettäjä: Valjakka Sari <Sari.Valjakka@mikkeli.fi>
Lähetetty: keskiviikko 17. syyskuuta 2025 10:47
Vastaanottaja: Helena Kumpula <helena.kumpula@sssoy.fi>
Aihe: Sähkölinja Hirviniemi Nykälä- Tilat Saraviita ja Teerelä

Huom: Tämä sähköpostiviesti on tullut organisaation ulkopuolelta. Älä klikkaa linkkejä tai avaa liitetiedostoja jos et tunnista lähettäjä ja ole varma että viestin sisältö on turvallista.

Moi,

Miten lintujen langoille törmääminen ja maastoon putoaminen voidaan estää näillä peltoalueilla. Etelässä pallot kiellettiin maisemasyistä, mutta voidaanko tähän niitä asentaa?

Mainitsitte myös, että ELY antaa 0,5-1m etäisyydelle tiealueen rajasta asentaa pylväät. Maanmittauslaitoksen karttojen mukaan tiealueen suoja-alue on 10 metriä.

Onko nyt sovittu, että tuosta tienalueen reunasta saisi 0,5 -1 m päähän asentaa pylväät, johon kiinteistön raja ulottuu?

...vai suoja-alueen (vihreä) päästä 0,5 – 1m. Mielestäni suoja-alueen viereen saa asentaa.



Sari Valjakka
Johtava rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Mikkelin kaupunki
gsm +358 44 794 2620 / vaihde +358 15 1941
Maaherrankatu 9-11, 50100 MIKKELI
sari.valjakka(@)mikkeli.fi

www.lupapiste.fi - rakennusvalvonnan lupa-asiat ja neuvontapyynnöt
Tilaa Mikkelin rakennusvalvonnan tiedotteet sähköpostiin tästä linkistä

The logo consists of the word "MIKKELI" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

Tämä sanoma on luottamuksellinen ja saattaa sisältää vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tai muuten suojattua tietoa.
Mikäli ette ole sanoman tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa tästä sanoman lähettäjälle sekä tuhotkaa sanoma.
Sanoman kopiointi, käyttö tai sen sisällön ilmaiseminen kolmannelle on kielletty.
Laki sähköisen viestinnän palveluista 136 §. Rikoslaki 38:3.

Sähköpostilähetyksen ei voida taata olevan turvallinen ja virheetön, koska sanomaa voidaan tarkoituksellisesti muuttaa tai se voi kadota, saapua myöhässä, sisältää viruksia, olla epätäydellinen tai muuten virheellinen. Lähettäjä ei tämän vuoksi vastaa sanomaan mahdollisesti sisältyvistä virheistä tai puutteista, jotka ovat aiheutuneet sähköpostilähetyksestä.