

Lähettilä: Valjakka Sari
Vastaanottaja: RP ML KH Kirjaamo
Aihe: MliDno-2022-1444 VL: Sähköjohto Hirviniemi-Nykälä 409-1-2 ja 409-1-3
Päivämäärä: keskiviikko 17. syyskuuta 2025 14:39:15
Liitteet: image003.png
image001.png
image002.png
image006.png

Tallennettavaksi valmisteluun.

Lähettilä: Helena Kumpula <helena.kumpula@sssoy.fi>
Lähetetty: keskiviikko 17. syyskuuta 2025 14:21
Vastaanottaja: Valjakka Sari <Sari.Valjakka@mikkeli.fi>
Aihe: VL: Sähköjohto Hirviniemi-Nykälä 409-1-2 ja 409-1-3


Hei!

Kysyin vielä maastosuunnittelijalta noiden 1-2 ja 1-3 kohtaloa. Hän esitti linjan voisi tehdä tien itäpuolelle ja uusi pistotie tulisi noiden kiinteistöjen rajalle. Hän oli optimistisemmin arvioinut Rukkuneentien laanipaikan olevan 40 m.



Tässä sinisellä luonnosteltu vaihtoehtoinen ilmajohtoreitti.

Alla kuva maastosta kiinteistöjen rajalta, johon laanipaikkaa voisi tulla.

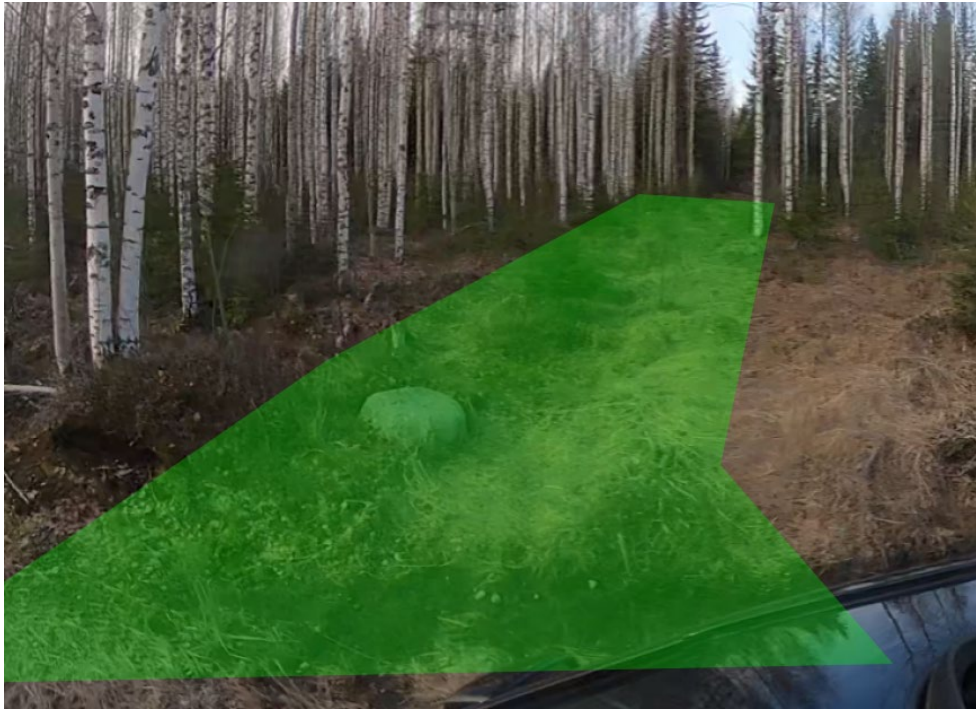

terveisin

Helena Kumpula
Maankäyttöpäällikkö
+358 10 210 4376
helena.kumpula@sssoy.fi

Järvi-Suomen Energia Oy
Prikaatinkatu 3 D
50100 Mikkeli



jseoy.fi

Lähettiläjä: Helena Kumpula

Lähetetty: tiistai 16. syyskuuta 2025 15:58


Vastaanottaja: 'Valjakka Sari' <Sari.Valjakka@mikkeli.fi>

Aihe: VS: Sähköjohto Hirviniemi-Nykälä 409-1-2 ja 409-1-3

Hei,

Kartapaikalta mitailin, että varmaan alle 30 m laanipaikka jäisi Rukkuneentien varteen. Siinä tosiaan olisi sitten molemmilla sivuilla ilmajohto.

Tuossa viimeisimmässä 5.9.2025 vastineessa yritettiin noita kiinteistöjen 1-2 ja 1-3 laanipaikkoja miettiä alla olevan kartan mukaisesti. Muutettu linja hahmoteltu sinisellä. Sen verran kapeat palstat, ettei montaa pylväsväliä kiinteistöille satu.

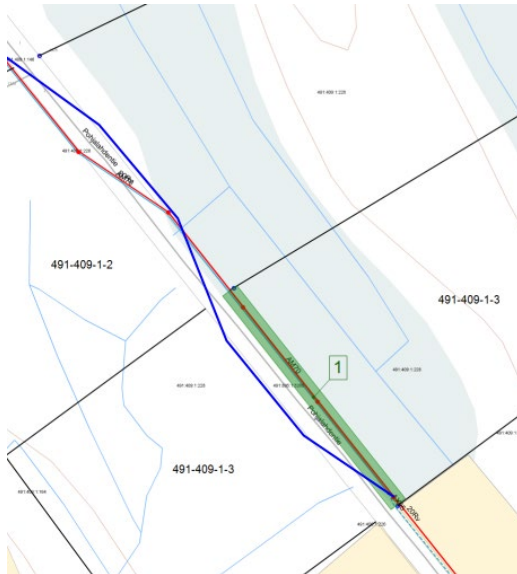

terveisin

Helena Kumpula
Maankäyttöpäällikkö
+358 10 210 4376
helena.kumpula@sssoy.fi

Järvi-Suomen Energia Oy
Prikaatinkatu 3 D
50100 Mikkeli



jseoy.fi